
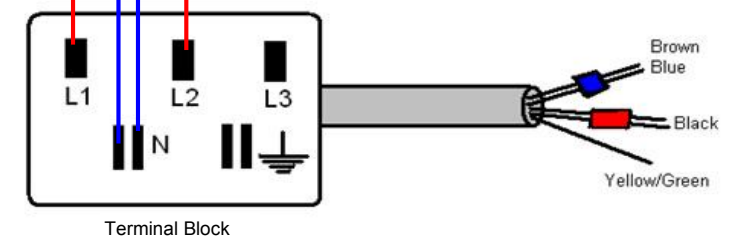
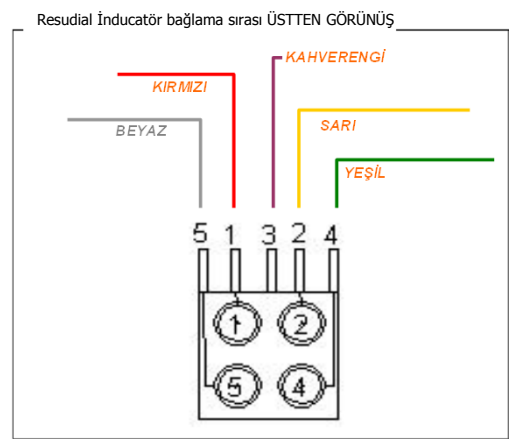


Renkli bantlamalar HP terminallerine  
150 mm kala yapılacaktır..

KONNEKTÖRE GRUPLAMA ŞEMASI

Kom(2) BEYAZ	_____	1
Kom(1) KIRMIZI	_____	2
Kom(3) MAVİ	_____	3
Kom(4) SİYAH	_____	5



4 lü Blok şalter No: **163.9250.02**

06.12.2010	AE	SİNYAL LAMBASI KABLOSU KOMUTATÖRE TAKILACAKTIR. DEVRE ŞEMASI DEĞİŞTİRİLDİ. Öneri No:3346	A.KURT	İ.ARSLANTEKİN
12.06.2008	D	Komutatóre takılacak kabloların adresleri deęiştirildi.	A.KURT	U.ÇAMLI
10.04.2007	C	RESUDIAL İNDUCATOR BAęLANTILARI DEęİŞTİRLDİ	M.GÜLER	U.ÇAMLI
08.03.2007	B	KABLOLAMADA DETAY BELİRTİLDİ.. KLEMENS RENKLERİ YER DEęİŞTİ	A.KURT	U.ÇAMLI
28.02.2007	A	KIRMIZI KLEMENS ile BEYAZ KLEMENS YER DEęİŞTİ	A.KURT	U.ÇAMLI
TARİH	DEęİŞİM	ACIKLAMA		
		KUMPAS		METRE R.MASTARI A.OLCER
<b>110.9260.02</b>				
	İSİM	İMZA	TARİH	MALZEME
CİZEN	A.KURT		28.08.2006	
KONTROL	U.ÇAMLI		28.08.2006	
ONAY	S.GÜREL		28.08.2006	
<b>HIC_64100 (7756187633)</b>				
BU PARÇA: 7 PK-0049 NOLU PARÇA KONTROL TALİMATINA UYGUN OLARAK EDİLİR				
Toleransi verilmeyen ölçuler	30 nn'ye kadar	± 0.2	180-500 nn	± 0.6
	30-180 nn	± 0.4	500-2000 nn	± 1.0
				.....yerine geçti
				yerine.....geçti