


SCHEDA ELETTRICO CO1912 CO2412 CO33 CO3012
G019/12N - G024/12N - G030/12N - G033N - GO 24/12H
TERMOMETRO ELETTRONICO

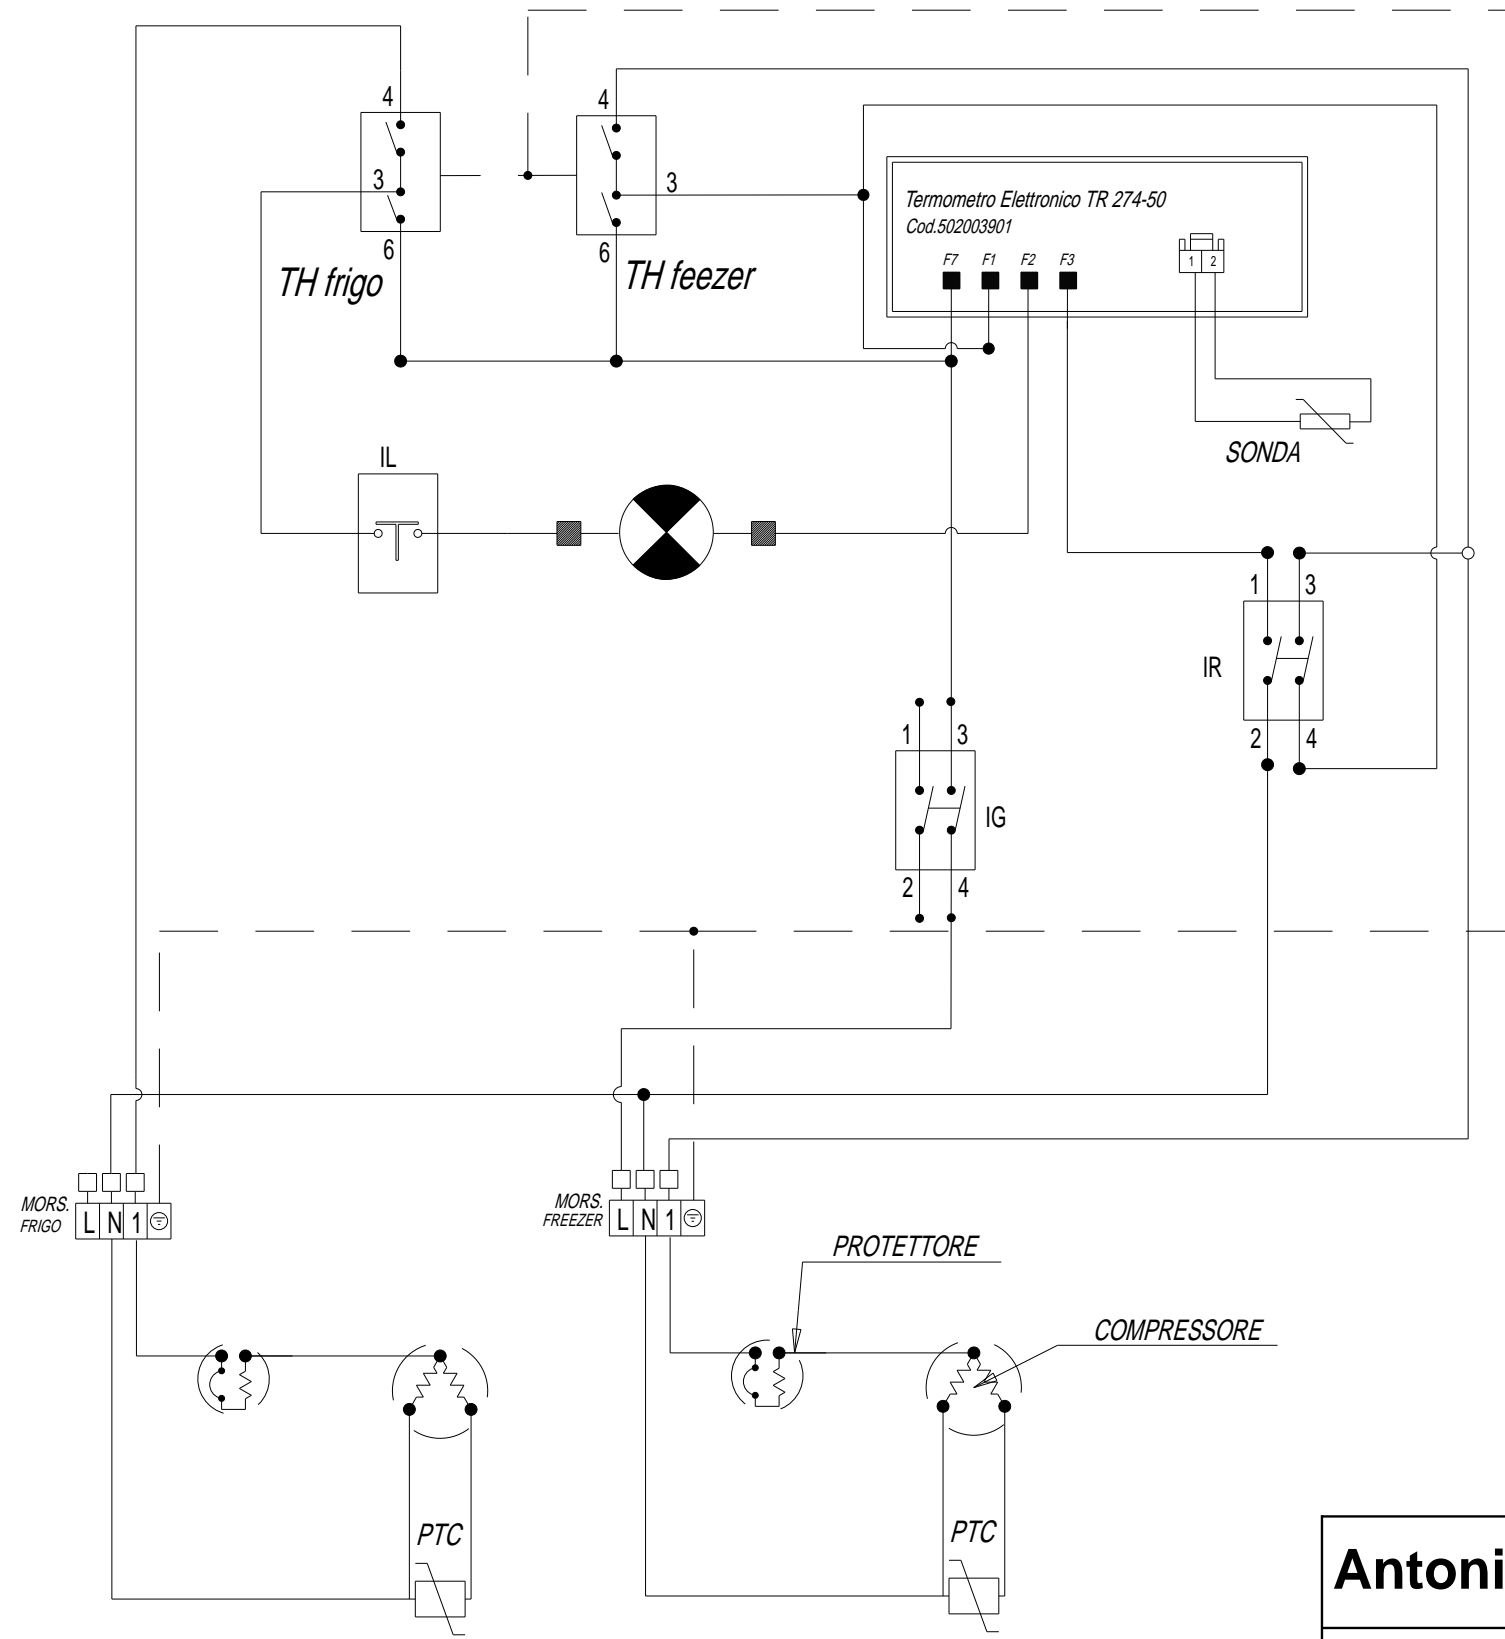

Antonio Merloni spa			UFFICIO TECNICO - Loc. Colle di Nocera 06025 NOCERA UMBRA (PG) - Italy Tel. 0742/8201 - Telefax 0742/820548	Derivato 00000000
Denominazione SCHEMA ELETTRICO COMBI 600 2 COMPRESSORI TERMOMETRO ELETTRONICO			Disegnato M. Marchi	Controllato Francolini
			Data 16-03-98	Assieme 00000000
			Scala 0000	Note
			Codice: 460602701	Disegno: E0004300
A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo con divieto di uso e riproduzione			Progetto: 0000	

Modifiche
 Posizione
 Disegnato
 Controllato
 Data
 N° C.T.
 N° Mod.