





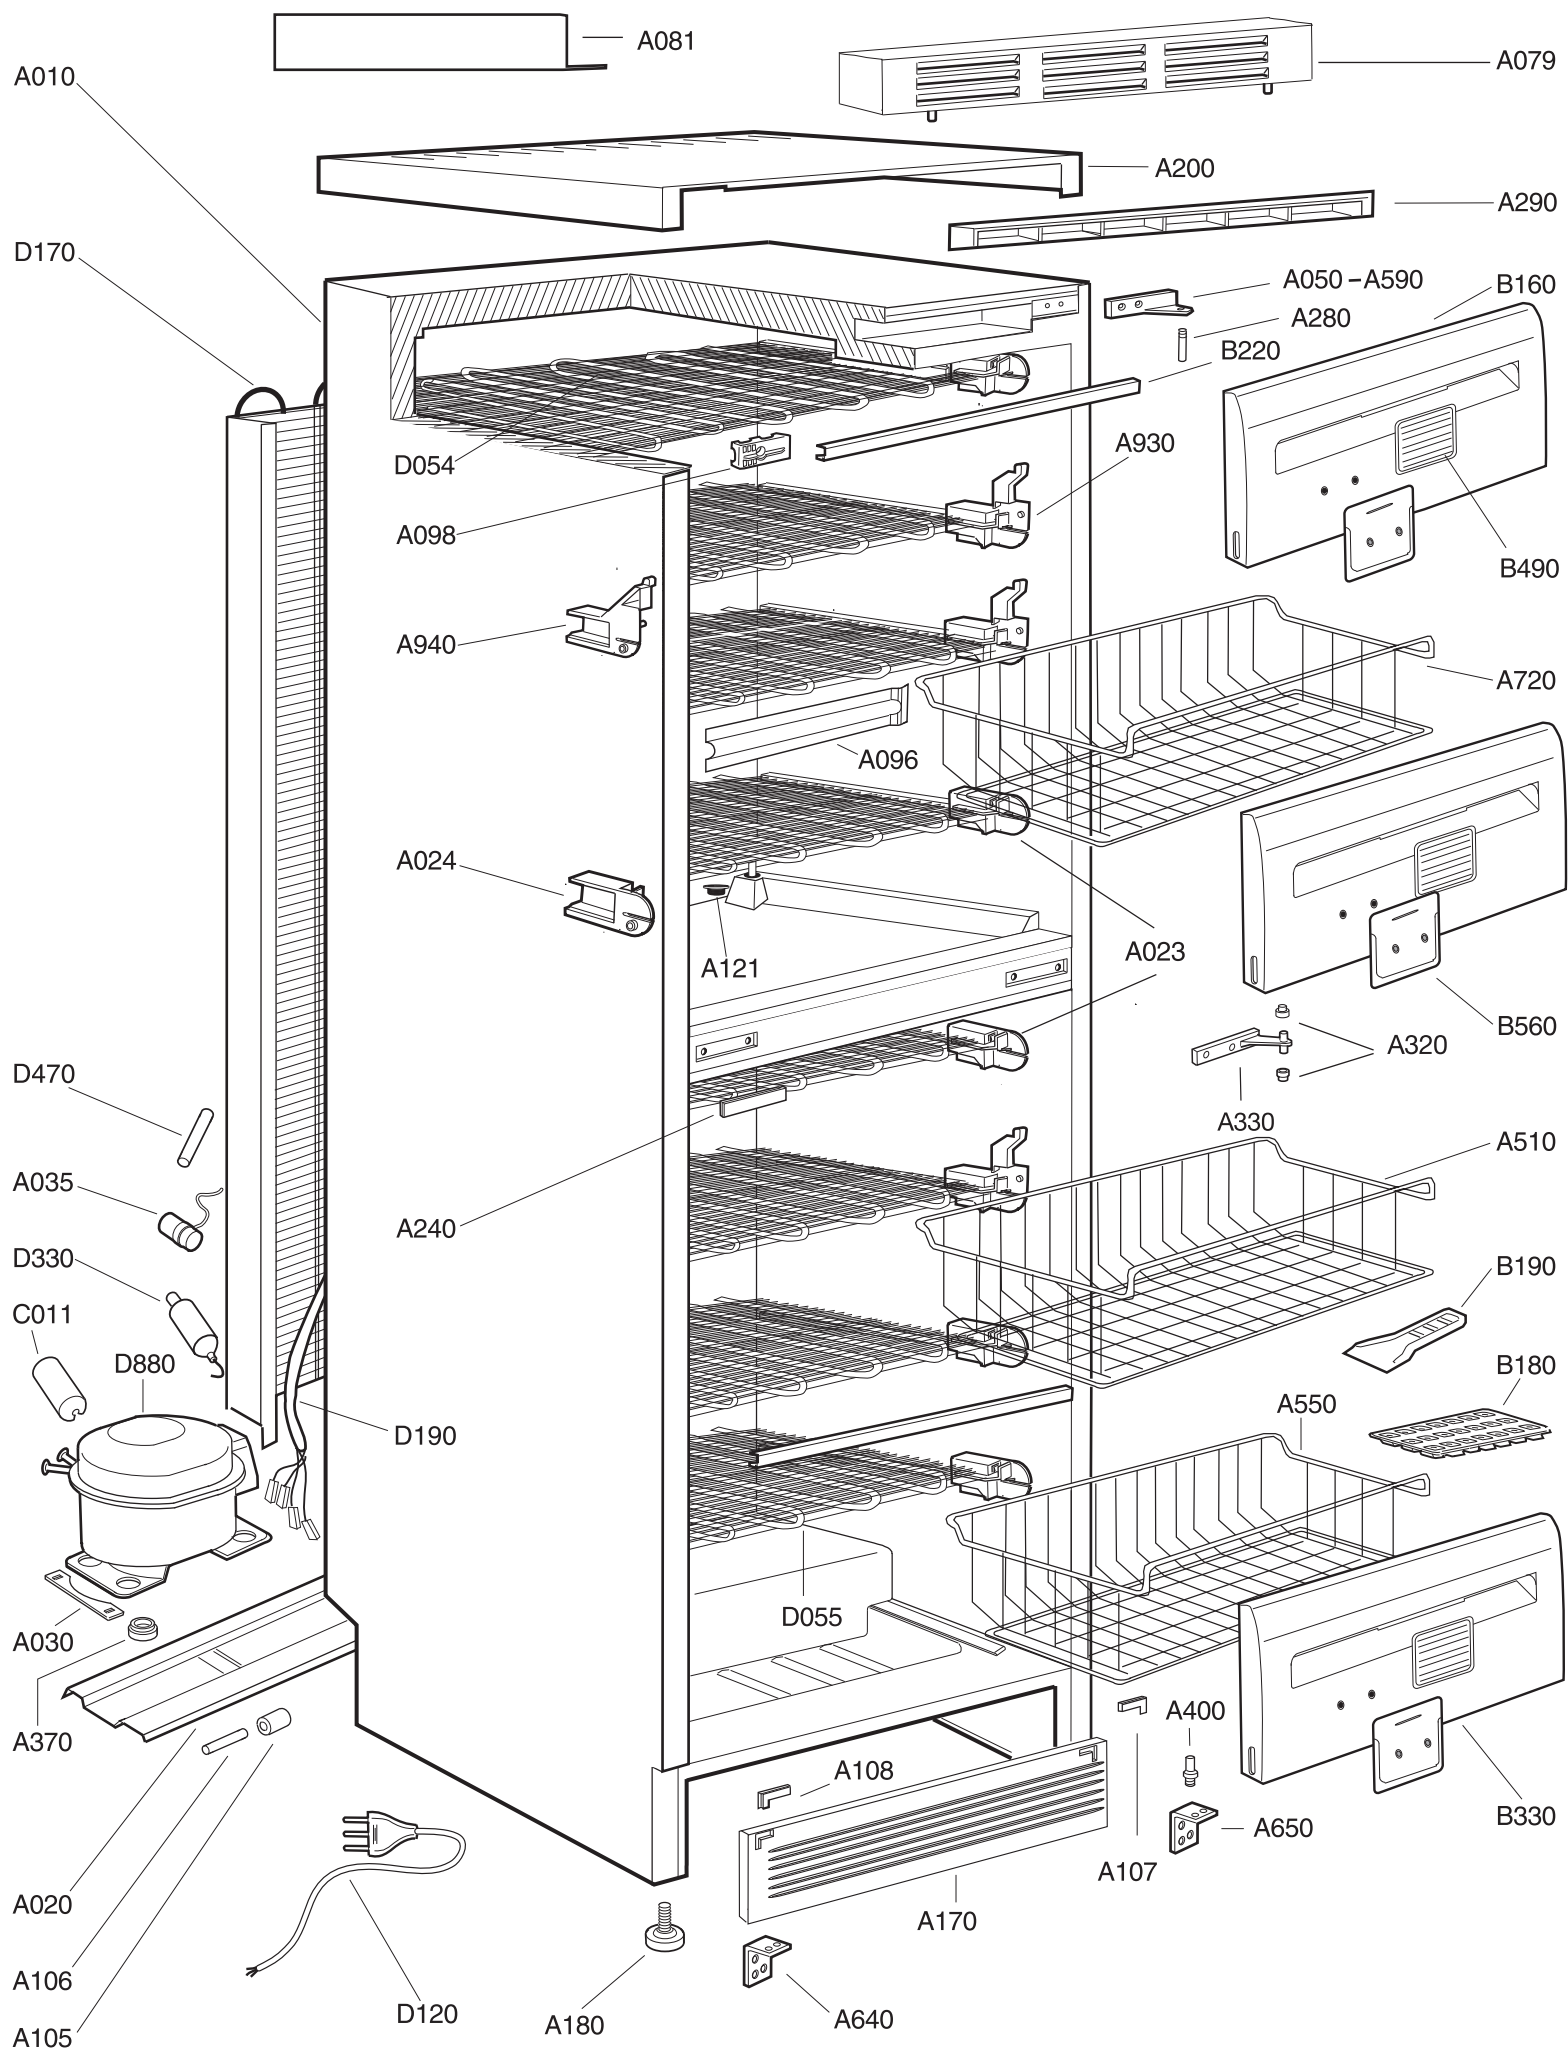

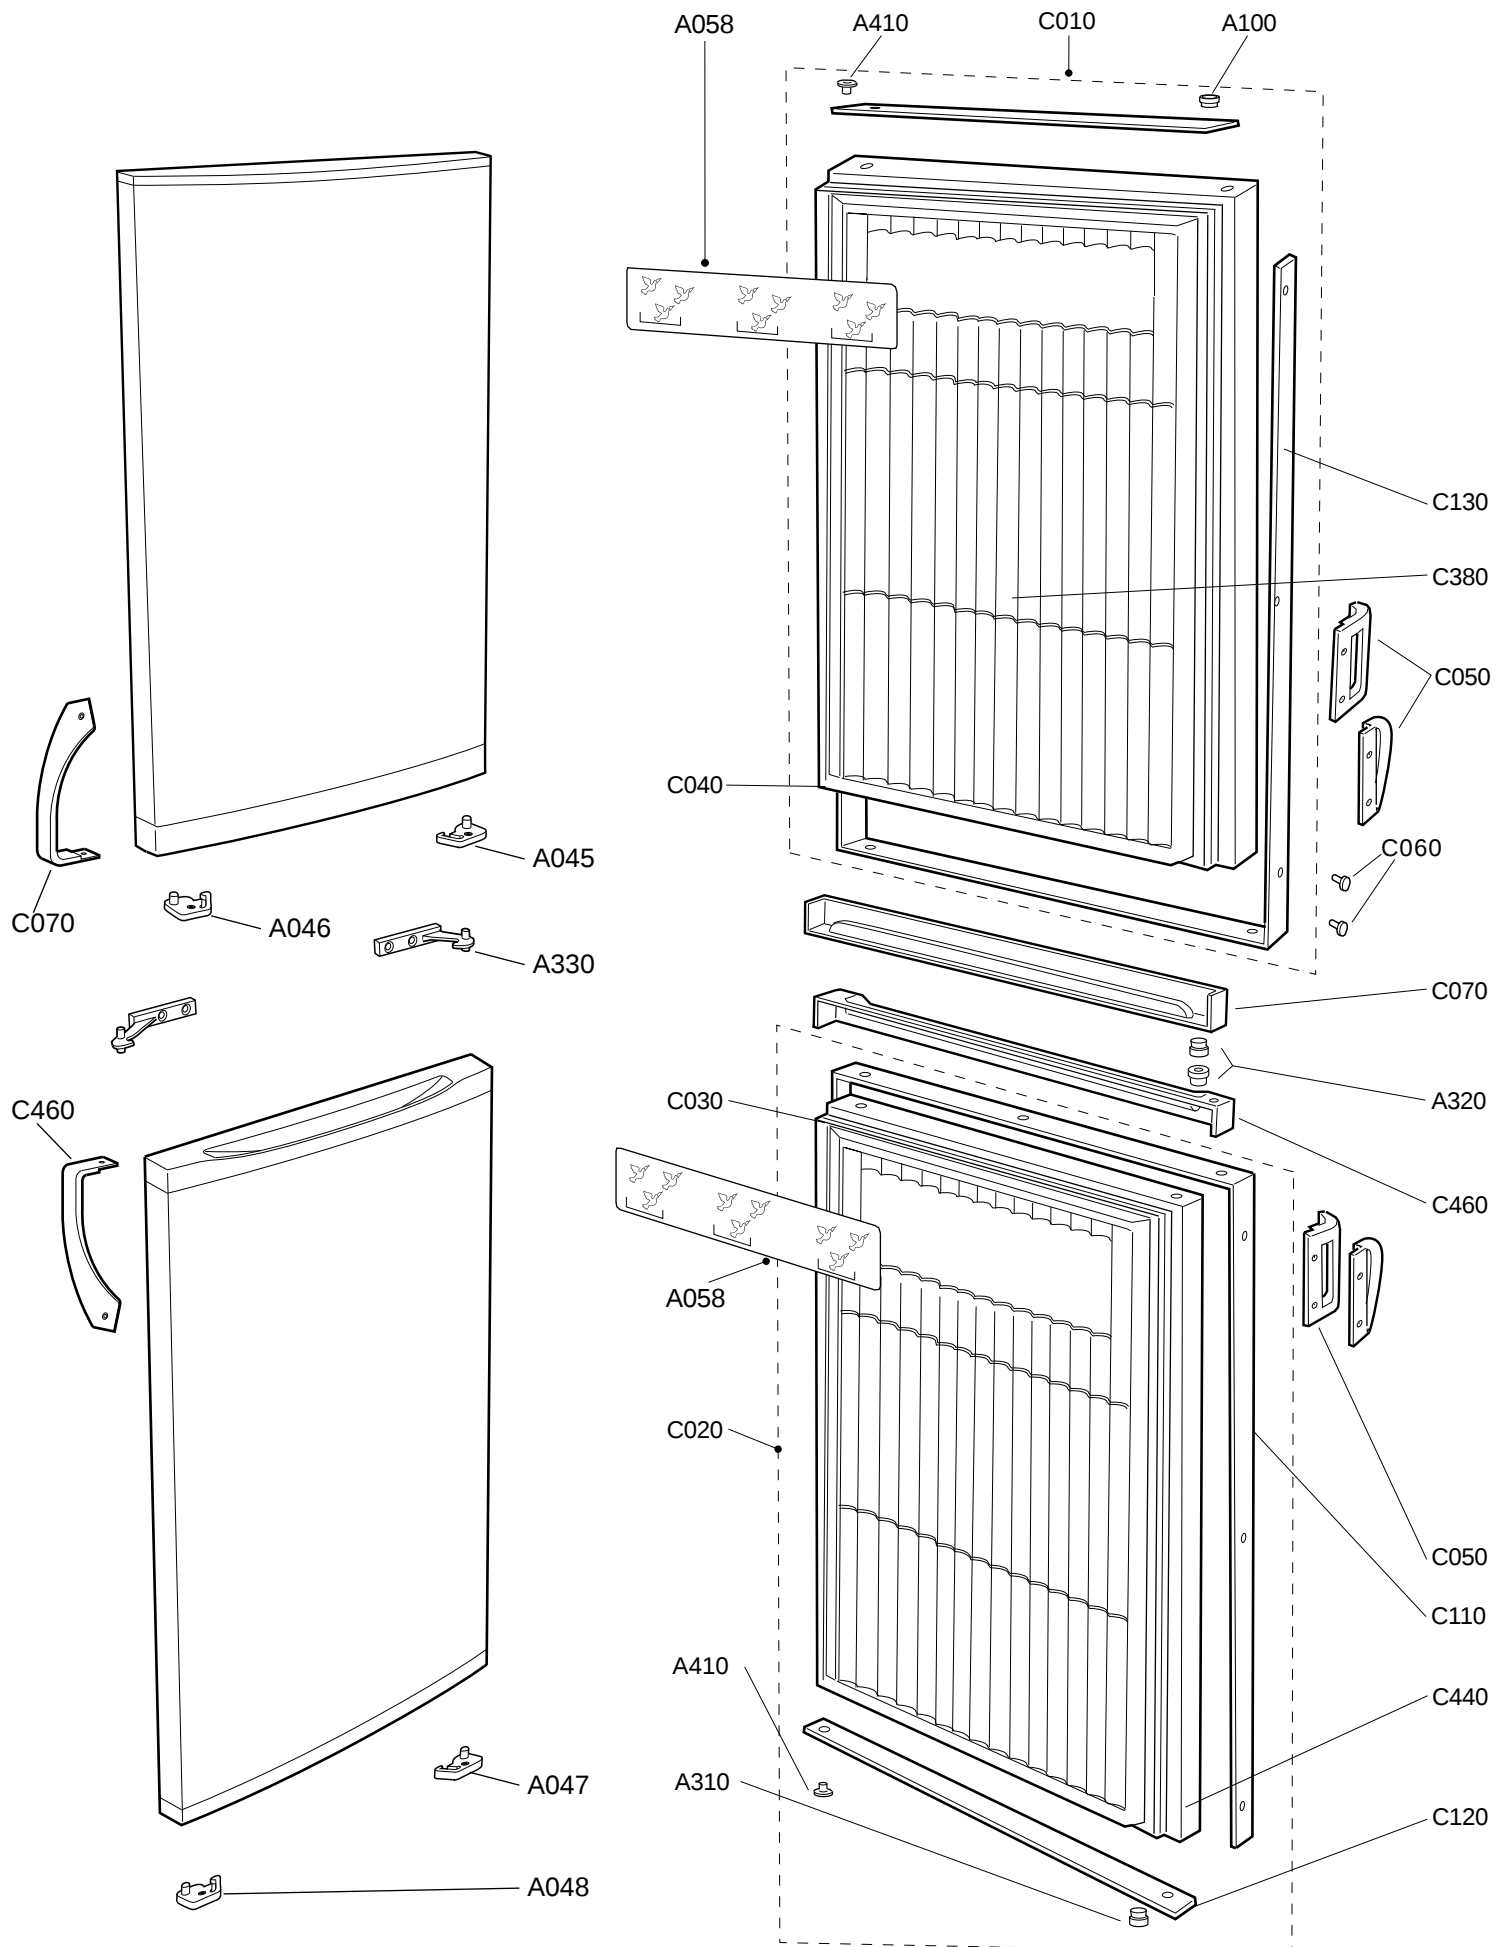

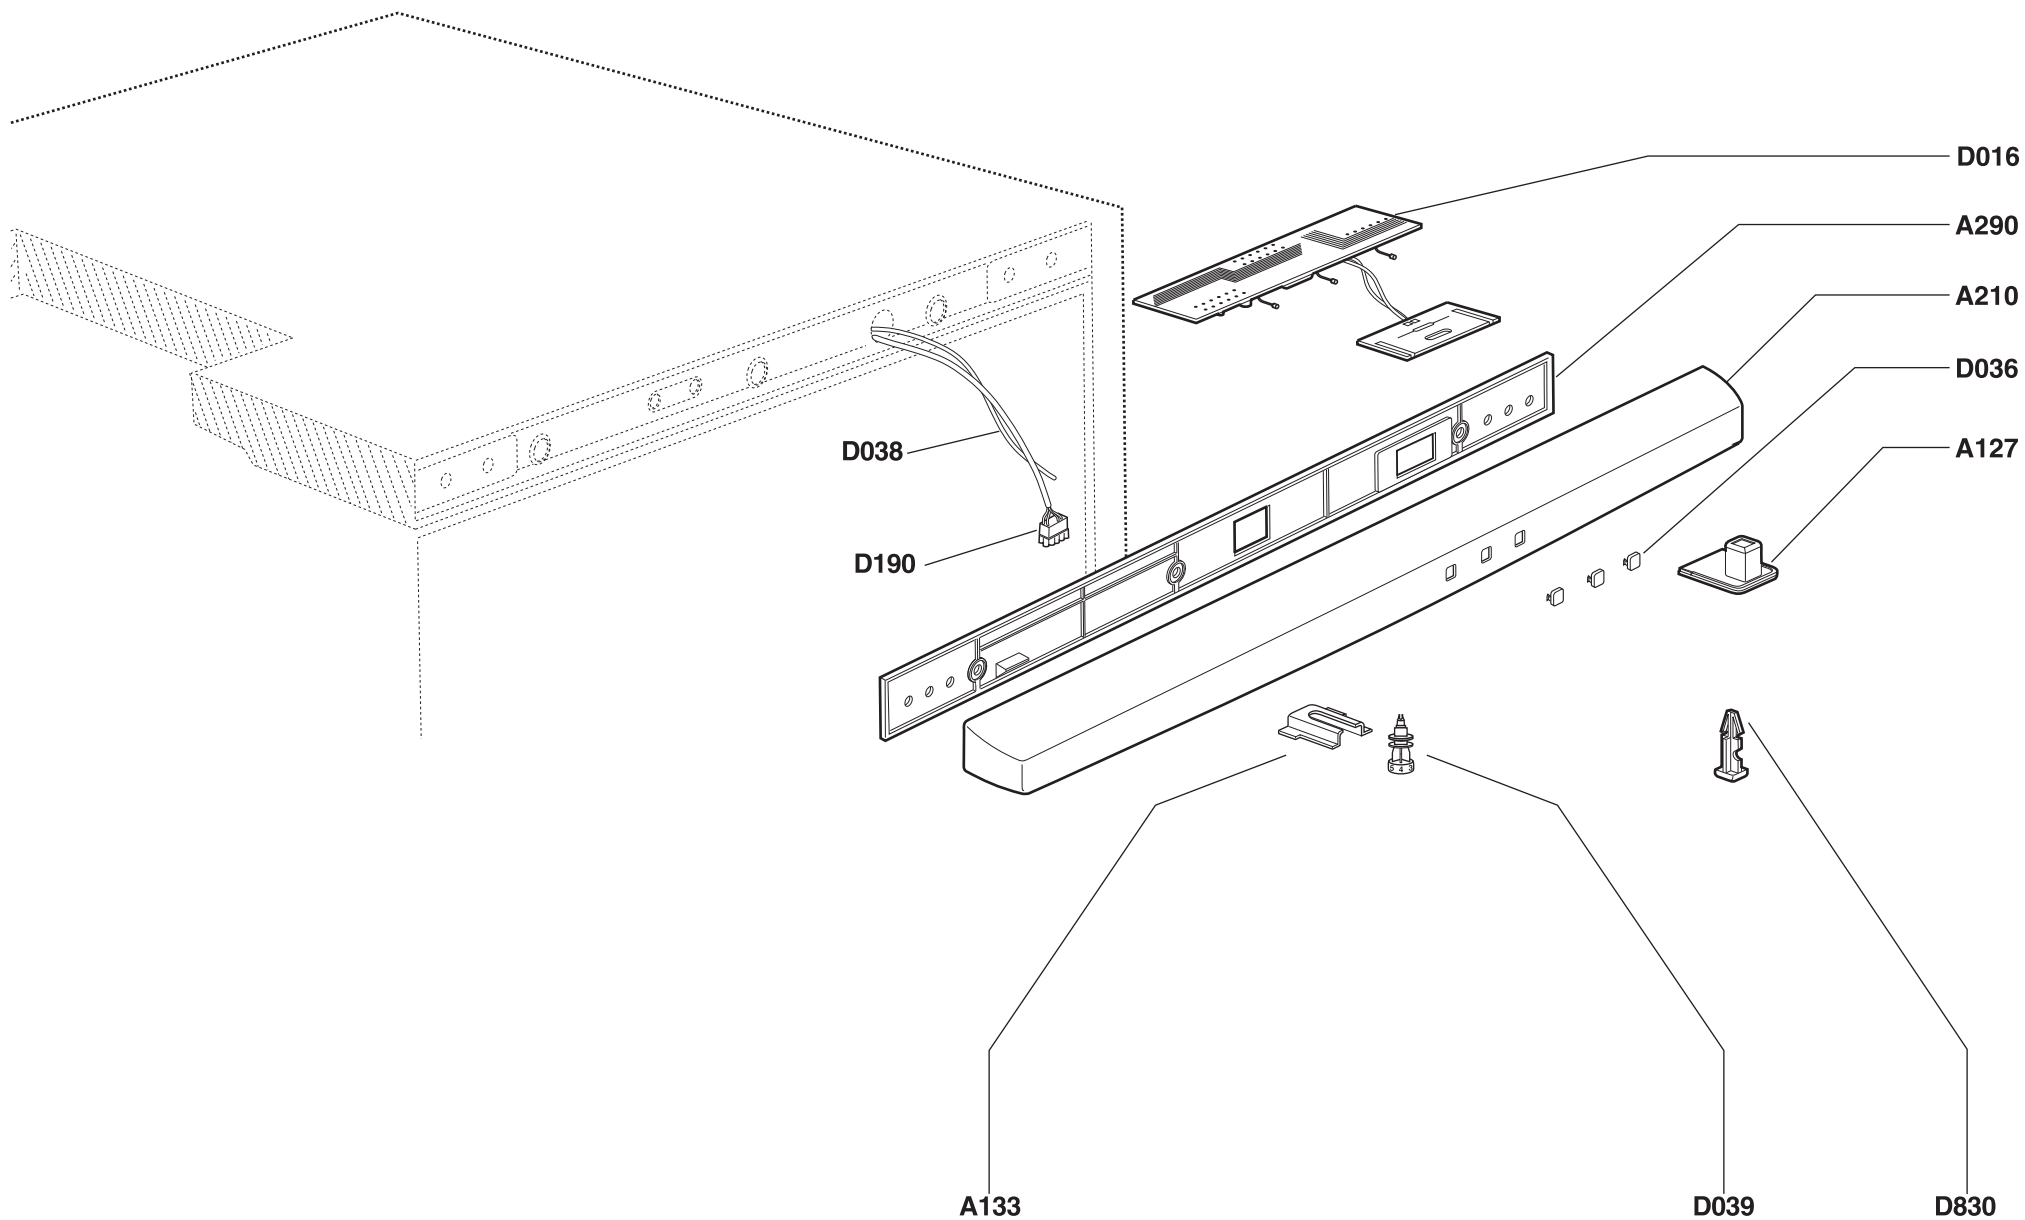

SCHEMA ELETTRICO GC30 GCS20H

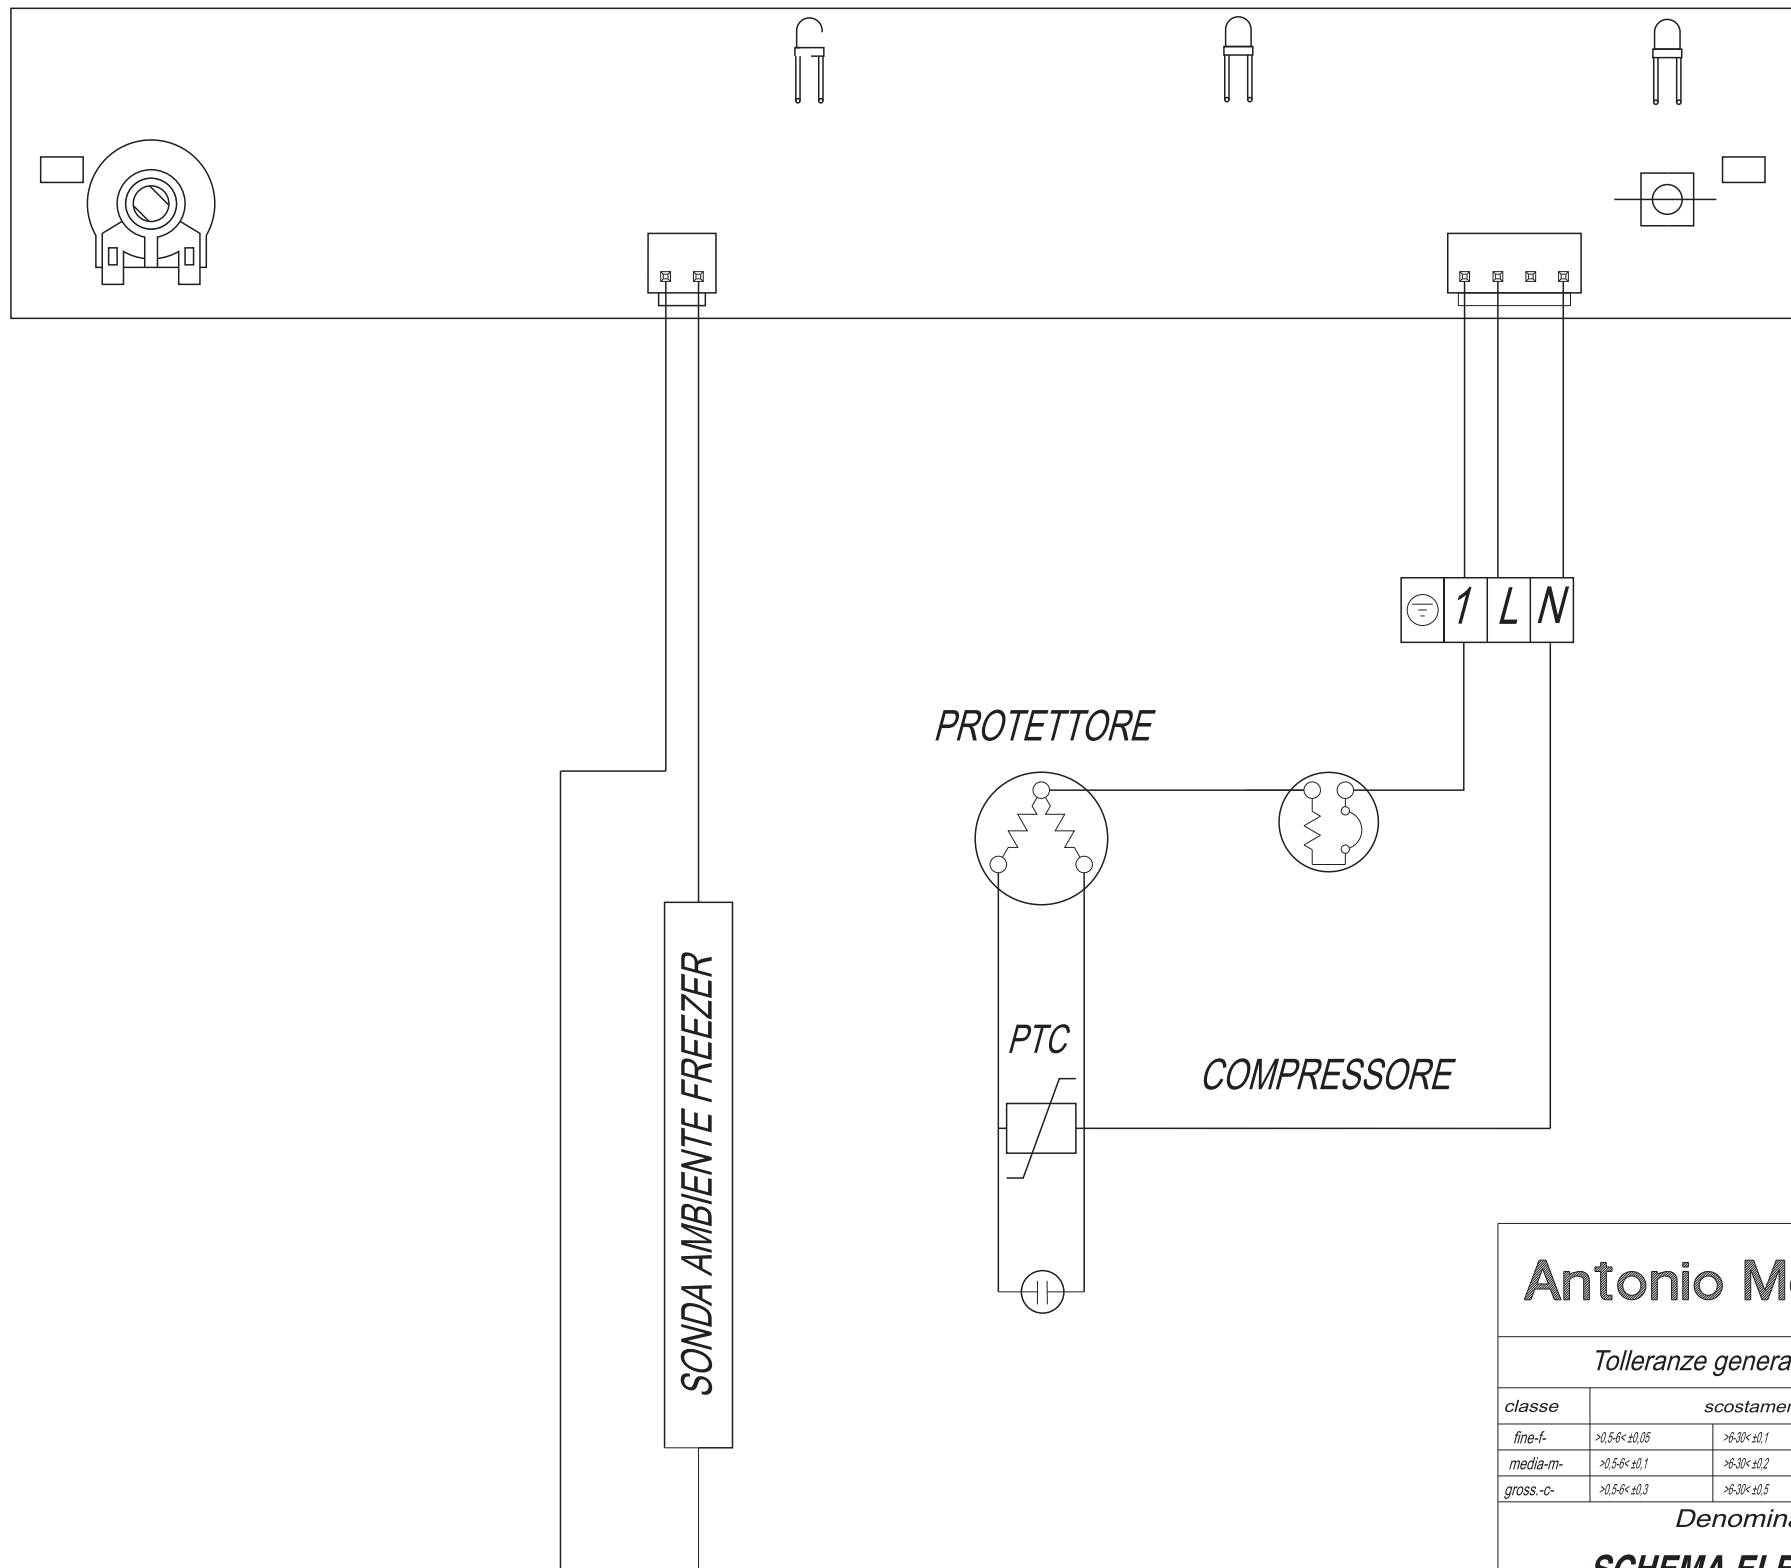

Antonio Merloni spa UFFICIO TECNICO Loc. Colle di Nocera Nocera Umbra (PG) - Italy Tel.0742/8201 - Telefax 0742/810429					Materiale		
					Finitura		
Tolleranze generali:classe - - - (Uni Iso 2768)							
classe	scostamenti dimensioni lineari				scost. dim.		
fine-f-	>0,5-6<±0,05	>6-30<±0,1	>30-120<±0,15	>120-400<±0,2	>400-1000<		
media-m-	>0,5-6<±0,1	>6-30<±0,2	>30-120<±0,3	>120-400<±0,5	>400-1000<		
gross.-c-	>0,5-6<±0,3	>6-30<±0,5	>30-120<±0,8	>120-400<±1,2	>400-1000<		
Denominazi SCHEMA ELETTRICO GC30 CON POTENZIOMETRO				Disegnato M.Marchi	Controllato Francolini	Data 21 09 99	Trattamento termico
				Scala 1:2	N° C.T. - -	mm	Trattamento superficiale
				Codic	460605123		Dis.N°: